Indicazione	Significato
V	Tensione di rete
Hz	Frequenza di rete
W	Potenza elettrica massima assorbita
IP	Tipo di protezione
	Modo riscaldamento
	Modalità acqua calda sanitaria
P_n	Campo di potenza termica nominale (80/60 °C)
P_{nc}	Campo di potenza termica nominale condensante (50/30 °C)
Q_n	Intervallo di portata termica
Q_{nw}	Intervallo di portata termica produzione di acqua calda sanitaria
xxxxxxyyyyyyyyyyzzzzzzzzzz	Codice a barre con numero di serie Dalla cifra 3 alla cifra 6 = data di produzione (anno/settimana) Dalla cifra 7 alla cifra 16 = codice di articolo del prodotto

3.7 Marcatura CE

CE

Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, conformemente alla dichiarazione di conformità, soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.


4 Montaggio

4.1 Controllo della fornitura

► Verificare che la fornitura sia completa e intatta.


Quantità	Denominazione
1	Apparecchio a condensazione
1	Supporto dell'apparecchio
1	Sacchetto con tubo di scarico e raccordo a vite per la valvola di sicurezza
1	Sacchetto con valvola di regolazione dell'acqua fredda
2	Sacchetto con minuteria
1	Tubo flessibile per lo scarico della condensa con apertura di ventilazione, accessorio
1	Kit documentazione
1	Gateway Wi-Fi (in funzione del prodotto)

4.2 Distanze minime

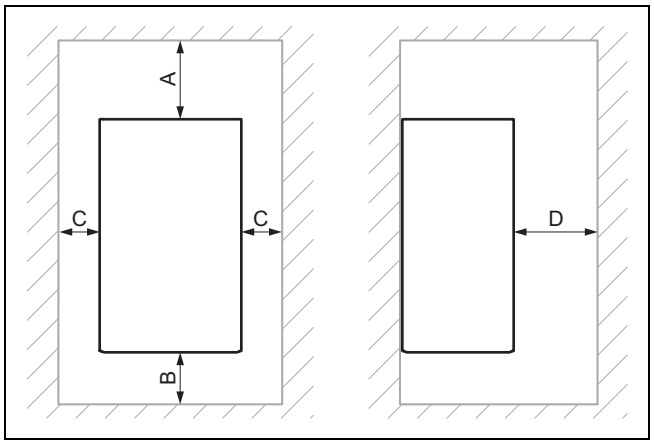

	Distanza minima
A	Condotto aria-fumi ⌀ 60/100 mm: 165 o 248 mm → vedere dima per il montaggio Condotto aria-fumi ⌀ 80/80 mm: 220 mm Condotto aria-fumi ⌀ 80/125 mm: 276 mm
B	180 mm
C	5 mm
D	500 mm

4.3 Dimensioni del prodotto

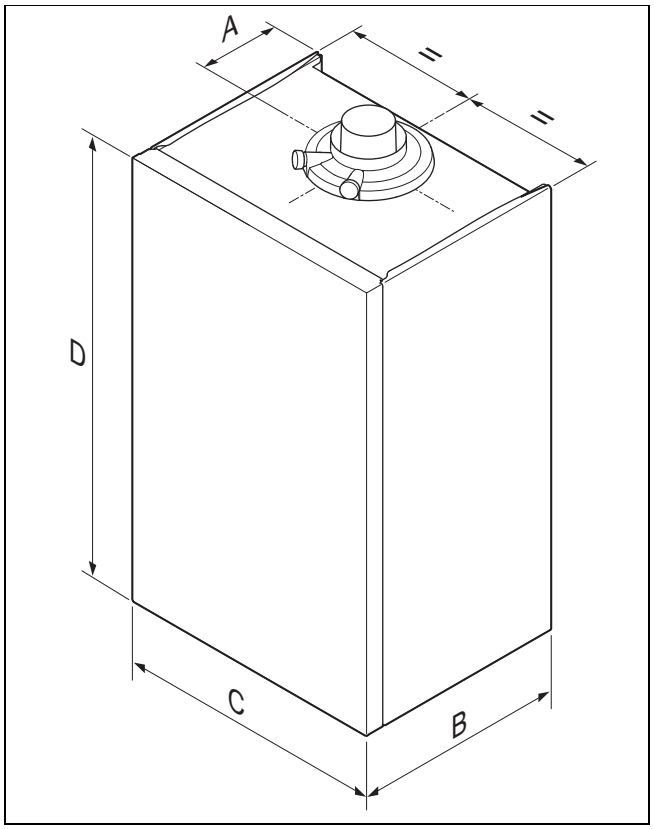

Dimensioni

	A	B	C	D
VM 20	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VM 25	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VM 30	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VM 35	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VMW 26	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm